D-CPT-03-51

Coupe type standard réseaux CAD

EAU - GAZ - ELE		
Dessiné :	05.04.2022	pac
Modifié :		
Validé :	05.04.2022	afa
Echelle :	1:25	
Publication internet :	oui	
Publication mémo :	non	
Version :	1.0	

Yverdon-les-Bains Énergies

Yverdon-les-Bains Énergies
Rue de l'Ancien Stand 2
Case postale
CH-1401 Yverdon-les-Bains

Cité de l'énergie
european energy award

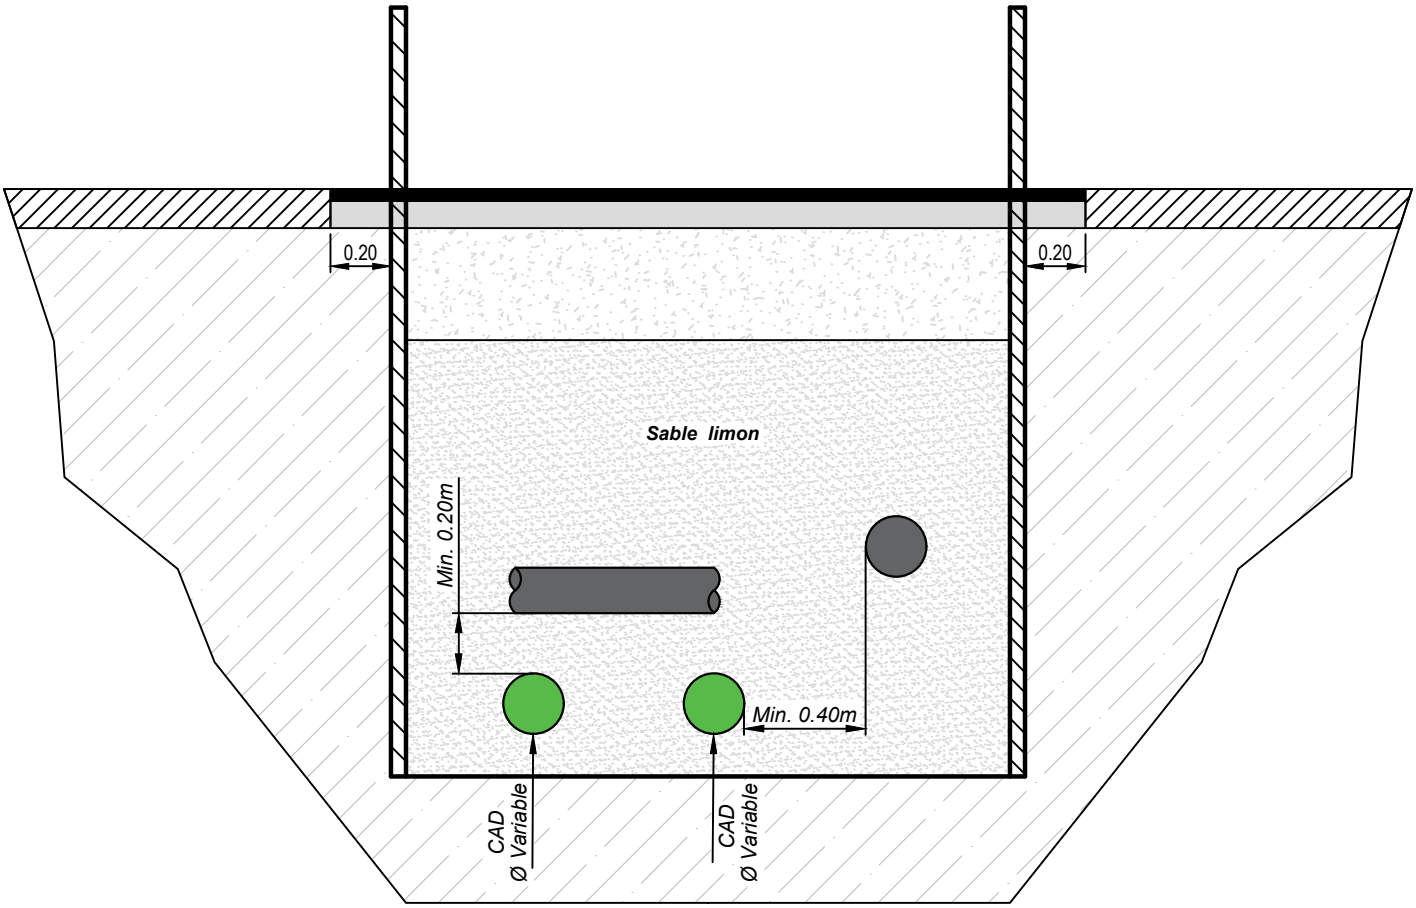

Secteur de fourniture	Chaleur à distance
Télécommunication et électricité	Eloignement le plus élevé possible (influence thermique déterminante) ; min. 0,4 m Incidence vérifiée dans le cas de lignes à haute tension > 1 kV (OLEI)
Gaz	0,4 m
Eau	Eloignement le plus élevé possible (influence thermique déterminante) ; min. 0,4 m Isolation supplémentaire en cas de courte distance (< 1 m)
Eaux usées	Largeurs de fouille prescrites entre autres déterminantes, min. 0,4 m