

# GC-E-05-10

## Directive pour les ouverture GC Manchon/dérivation - MT/BT



Énergies

Yverdon-les-Bains Énergies  
Rue de l'Ancien Stand 2  
Case postale  
CH-1401 Yverdon-les-Bains



ELE

Dessiné : 04.06.2021 sub

Modifié : 20.03.2025 pac

Validé : 20.03.2025 fni

Approbation : 20.03.2025 gzb

Echelle : **croquis**



Publication internet : oui

Publication mémo : oui



Version : **3.0**

Modifications depuis version précédente : Uniformisation visuelle des schémas de principes



### Sondage pour un manchon Basse Tension

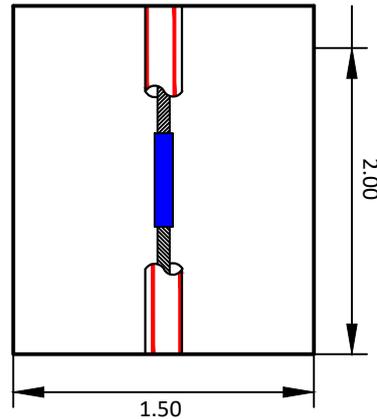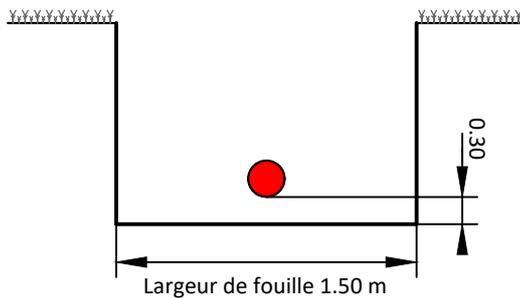

### Sondage pour dérivation Basse Tension

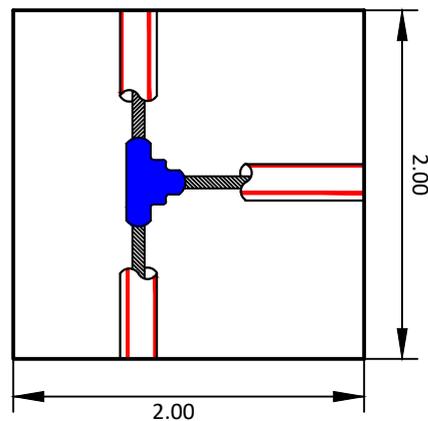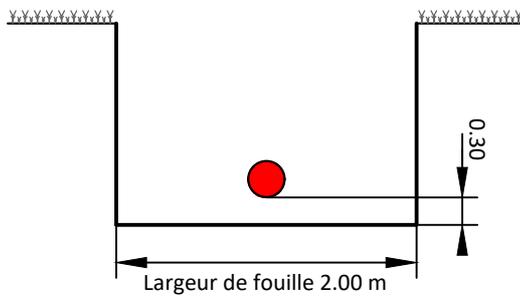

### Sondage pour un manchon Moyenne Tension

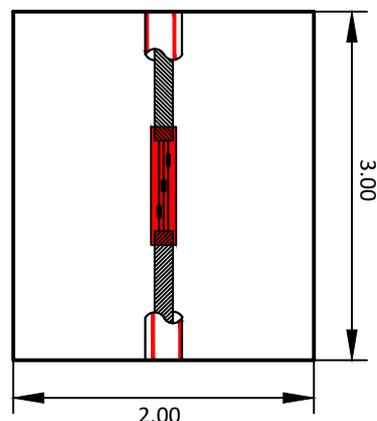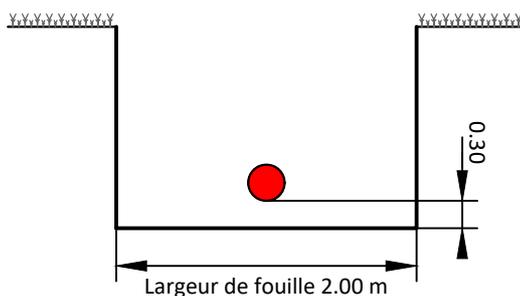

- Pour toute ouverture GC se référer à la liste de contrôle SuvaPro " Fouille et terrassement" n° 67148.F.
- L'entreprise de GC avertira le service Yverdon\Énergies afin de valider les dimensions de chaque sondage.